Referenzhöhe ±0.00 = +36.40 m ü. NHN.
Alle Höhenangaben beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf ±0.00.
Alle Brüstungs- und Türhöhen (roh) sind, wenn nicht anders vermerkt, ab OK Fertigfußboden bemessen.
Alle Wandkonstruktionen ohne Höhenangabe OK = UKRD.
Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße.
Alle Maßangaben sind am Bau zu prüfen!

Alle Türen in Rettungswegen haben eine lichte Durchgangsbreite von mind. 1.05 m, wo nicht anders angegeben.

Türbreite roh		im Lichten
≥ 1.26 m	≙	≥ 1.05 m
≥ 1.14 m	≙	1.00 m
1.01 m	≙	0.90 m

Legende

Aluminium	+3.59 ▽	Oberkante Fertigfußboden	UKRD Unterkante Rohdecke
Betonfertigteil			UKFD Unterkante Fertigdecke
Dämmung hart	-3.41 ▼	Oberkante Rohfußboden	OKFF Oberkante Fertigfußboden
Dämmung Perimeter			OKRF Oberkante Rohfußboden
Dämmung weich	-3.19 ▲	Unterkante Rohdecke	BRH Brüstungshöhe
Drainschicht			LR Luftraum
Erdreich, gewachsen	+3.10 △	Unterkante Fertigdecke	i.L. im Lichten
Erdreich, verfüllt			UZ Unterzug
Estrich			OZ Oberzug
Holz	+3.99 ▽	Versprung Fertigfußboden	ZD Zwischendecke
Kies	+3.59 ▽		BA Brandabschnitt
Mauerwerk, tragend	-3.81 ▲	Versprung Rohfußboden	BW Brandwand
Mauerwerk, nichttragend	-3.41 ▲		BBW Bauart Brandwand
Mauerwerk Leichtbeton	+1.23 △	Versprung Rohdecke	RA Rauchabzug
Naturstein	+4.56 △		RWA Rauch- und Wärmeabzug
Putz	+1.23 ▽	Versprung Fertigdecke	RS Rauchschutztür gem. DIN 18095
Stahl	+4.56 ▽		dT dichte Tür
Stahlbeton	+13.34 +13.20	OKFF OKRF	dTs dichte Tür, selbstschließend
Stahlbeton-WU			fb Raumabschließend, feuerhemmend
Trockenbau			fh Raumabschließend, feuerhemmend
Schotter			T30/T90 Feuerwiderstandsklassen Türen
Pumpensumpf mit Tiefenangabe ab OKRF	H	Heizung	ßo im Betrieb offen
PS 1140.80	L	Lüftung	eZk elektronische Zugangskontrolle
Deckendurchbruch	S	Sanitär	BE Bodeneinlauf
Wanddurchbruch	K	Kälte	JK Jalousieklappe gedämmt TGA
Bodendurchbruch/Schacht	E	Elektro	SLZ Sauberlaufzone
Wandschlitz	N	Nachrichtentechnik	NIM Nach Installation mit Mauerwerk schließen
	M	Medientechnik	
	F	Fördertechnik	
	ohne Angabe	Hochbau	

Durchbrüche Trockenbau
- WD mit Einbaurahmen
- WD als Bohrrone
- WD mit Laibung

Legende:
- Abdichtung unterhalb Dämmung

K	Planfortschreibung s. Änderungswolken	11.06.21 MRA
J	Status F3, Planfortschreibung s. Änderungswolken	25.01.21 MRA
I	Anpassungen Rohbau, Planfortschreibung s. Änderungswolken	18.09.20 MRA
H	Planerstellung Dachcentrale W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	28.02.20 MRA
G	Planerstellung Erdgeschoss W2, Planfortschreibung s. Änderungswolken	17.02.20 MRA
F	Planerstellung 4. Obergeschoss W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	07.02.20 MRA
E	Planerstellung Untergeschoss W2, Planfortschreibung s. Änderungswolken	23.01.20 MRA
D	Planerstellung 3. Obergeschoss W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	17.01.20 MRA
C	Planerstellung 2. Obergeschoss W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	13.12.19 MRA
B	Planerstellung 1. Obergeschoss W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	22.11.19 MRA
A	Planerstellung Erdgeschoss W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	01.11.19 MRA
-	Planerstellung Untergeschoss W1, Planfortschreibung s. Änderungswolken	11.10.19 MRA
Index	Änderung	Datum gez.

Liegenschaftsnr. | Planer | LPH | KG | Planart | Ebene/Bez. | Status | Index
1 4 2 2 3 _ M R A _ 5 _ 3 0 0 _ S N _ B B 0 2 _ F 3 _ K

Schnitt BB Teilplan 2/2

Ausführungsplanung
0 0.5 1 1.5 2 2.5m

Format **1350 x 881** Maßstab **1:50**
Erstellungsdatum **11.10.19** Kurzbezeichnung **300_SN_BB02**

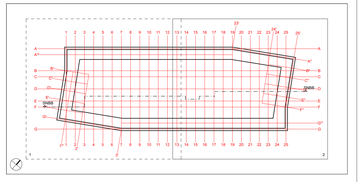

Wedding Advanced Laboratories
Neubau Laborgebäude Beuth Hochschule Campus Mitte

Luxemburger Straße 10,13353 Berlin

Bauherr:
Land Berlin, vertreten durch
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung V - Hochbau
Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin

Architekt:
THOMAS**MÜLLER**IVAN**REIMANN**
Gesellschaft von Architekten mbH
Kurfürstendamm 179/179, 10707 Berlin Fon +49 (0)30.34 80 61-0, Fax +49 (0)30.34 15 02 4 wal@mueller-reimann.de
Fachplaner