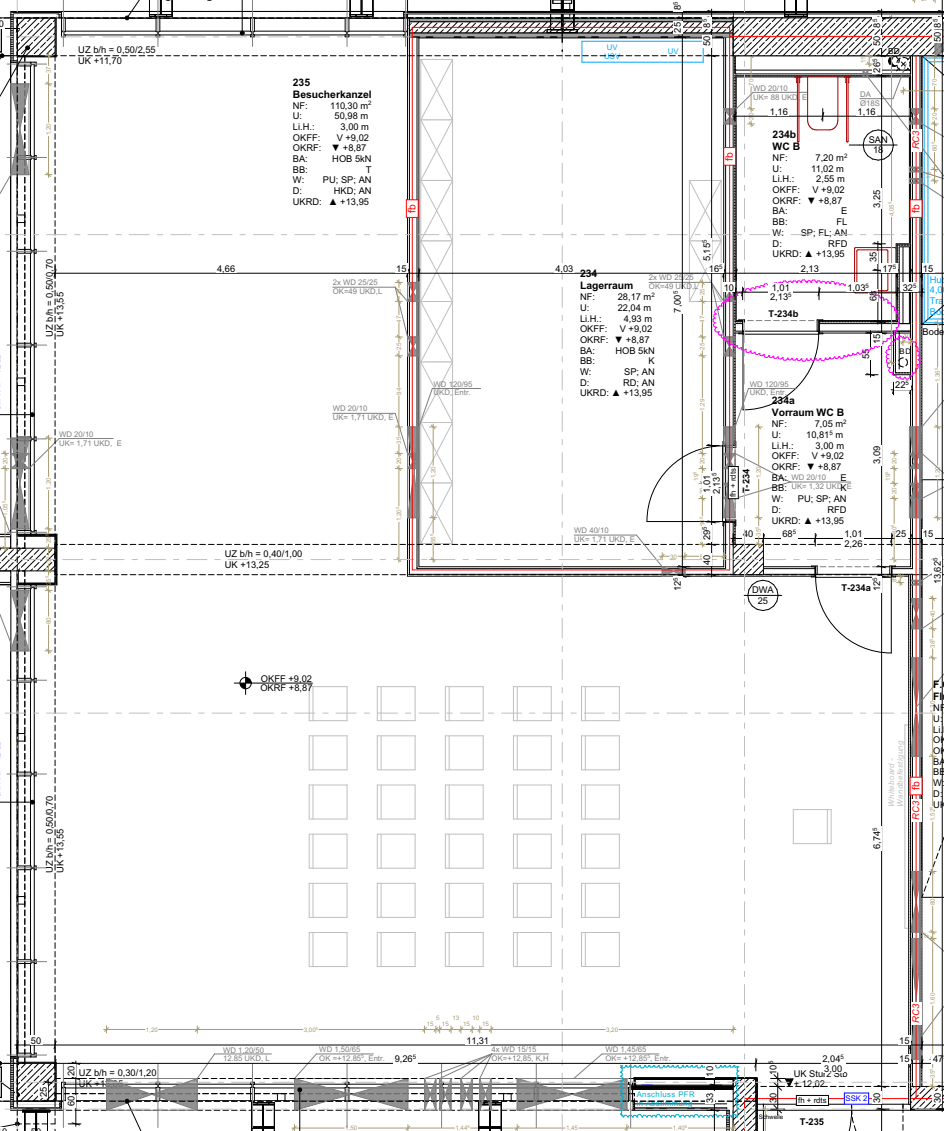
235
Besucherkanzel
NF: 110,30 m²
U: 50,98 m
Li.H.: 3,00 m
OKFF: V +9,02
OKRF: ▼ +8,87
BA: HOB 5kN
BB: T
W: PU; SP; AN
D: HKD; AN
UKRD: ▲ +13,95
234
Lagerraum
NF: 28,17 m²
U: 22,04 m
Li.H.: 4,93 m
OKFF: V +9,02
OKRF: ▼ +8,87
BA: HOB 5kN
BB: K
W: SP; AN
D: RD; AN
UKRD: ▲ +13,95
234b
WC B
NF: 7,20 m²
U: 11,02 m
Li.H.: 2,55 m
OKFF: V +9,02
OKRF: ▼ +8,87
BA: E
BB: FL
W: SP; FL; AN
D: RFD
UKRD: ▲ +13,95
234a
Vorraum WC B
NF: 7,05 m²
U: 10,81⁵ m
Li.H.: 3,00 m
OKFF: V +9,02
OKRF: ▼ +8,87
BA: WD 20/10
BB: UK= 1,32 UKRD, E
W: PU; SP; AN
D: RFD
UKRD: ▲ +13,95
UZ b/h = 0,50/2,55
UK +11,70
UZ b/h = 0,50/0,70
UK +13,55
UZ b/h = 0,40/1,00
UK +13,25
UZ b/h = 0,30/1,20
UK +13,05
UZ b/h = 0,50/0,70
UK +13,55
OKFF +9,02
OKRF +8,87
2x WD 25/25
OK=49 UKD, L
WD 120/95
UKD, Entr.
WD 20/10
UK= 1,71 UKD, E
WD 40/10
UK= 1,71 UKD, E
WD 20/10
UK= 88 UKD, E
WD 120/95
UKD, Entr.
WD 1,20/50
12,85 UKD, L
WD 1,50/85
OK =+12,85*, Entr.
4x WD 15/15
OK=+12,85, K,H
WD 1,45/85
OK= +12,85*, Entr.
UK Stütz 250
▼ +12,02
Anschluss PER
T-234
T-234b
T-234a
T-235
DWA 25
SAN 18
DA Ø18S
SSK 2
Boden
Wandanstrich
Wandanstrich
4,66
4,03
2,13
1,16
1,16
1,01
2,13
1,03
1,01
2,13
1,01
2,26
9,26
11,31
6,74
2,04
3,00